

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE


IC MANGONE- GRIMALDI


Plesso di Grimaldi Piano Primo


Scuola Primaria e Secondaria di I Grado


scala 1:100


Legenda


 Posizione Utente


 Telefono Emergenze


 Estintore Portatile A POLVERE


 Estintore Portatile CO2


 Estintore CARRELLABILE


 Idrante


 Allarme antincendio


 Pulsante di allarme antincendio


 Intercettazione acqua


 Intercettazione gas


 Punto di raccolta


 Cassetta Primo Soccorso


 Uscita di Emergenza


 Uscita di Emergenza a Destra


 Uscita di Emergenza a Sinistra


 Scala Sinistra Giù\_Scala Destra Giù


 Percorso interno orizzontale


 Percorso di Esodo verso il basso


 Percorso di Esodo verso l'alto


 Quadro Elettrico


 Smistamento flusso entrata/uscita\_ ORIZZONTALE

 Smistamento flusso entrata/uscita\_ BASSO

 Smistamento flusso entrata/uscita\_ VERTICALE


 Maniglioni antipanico

 Distanza interpersonale di 1.00 m minimo

 Defibrillatore semiautomatico

Numeri utili

Evento	Chi chiamare	Numero
Incendio, crollo, fuga di gas	VVF	115
Ordine Pubblico	Carabinieri	112
	Servizio di Pubblica Emergenza	113
Infortunio	Pronto Soccorso Sanitario	118
Avvelenamento	Centro Antiveleni di Milano	02 66101029

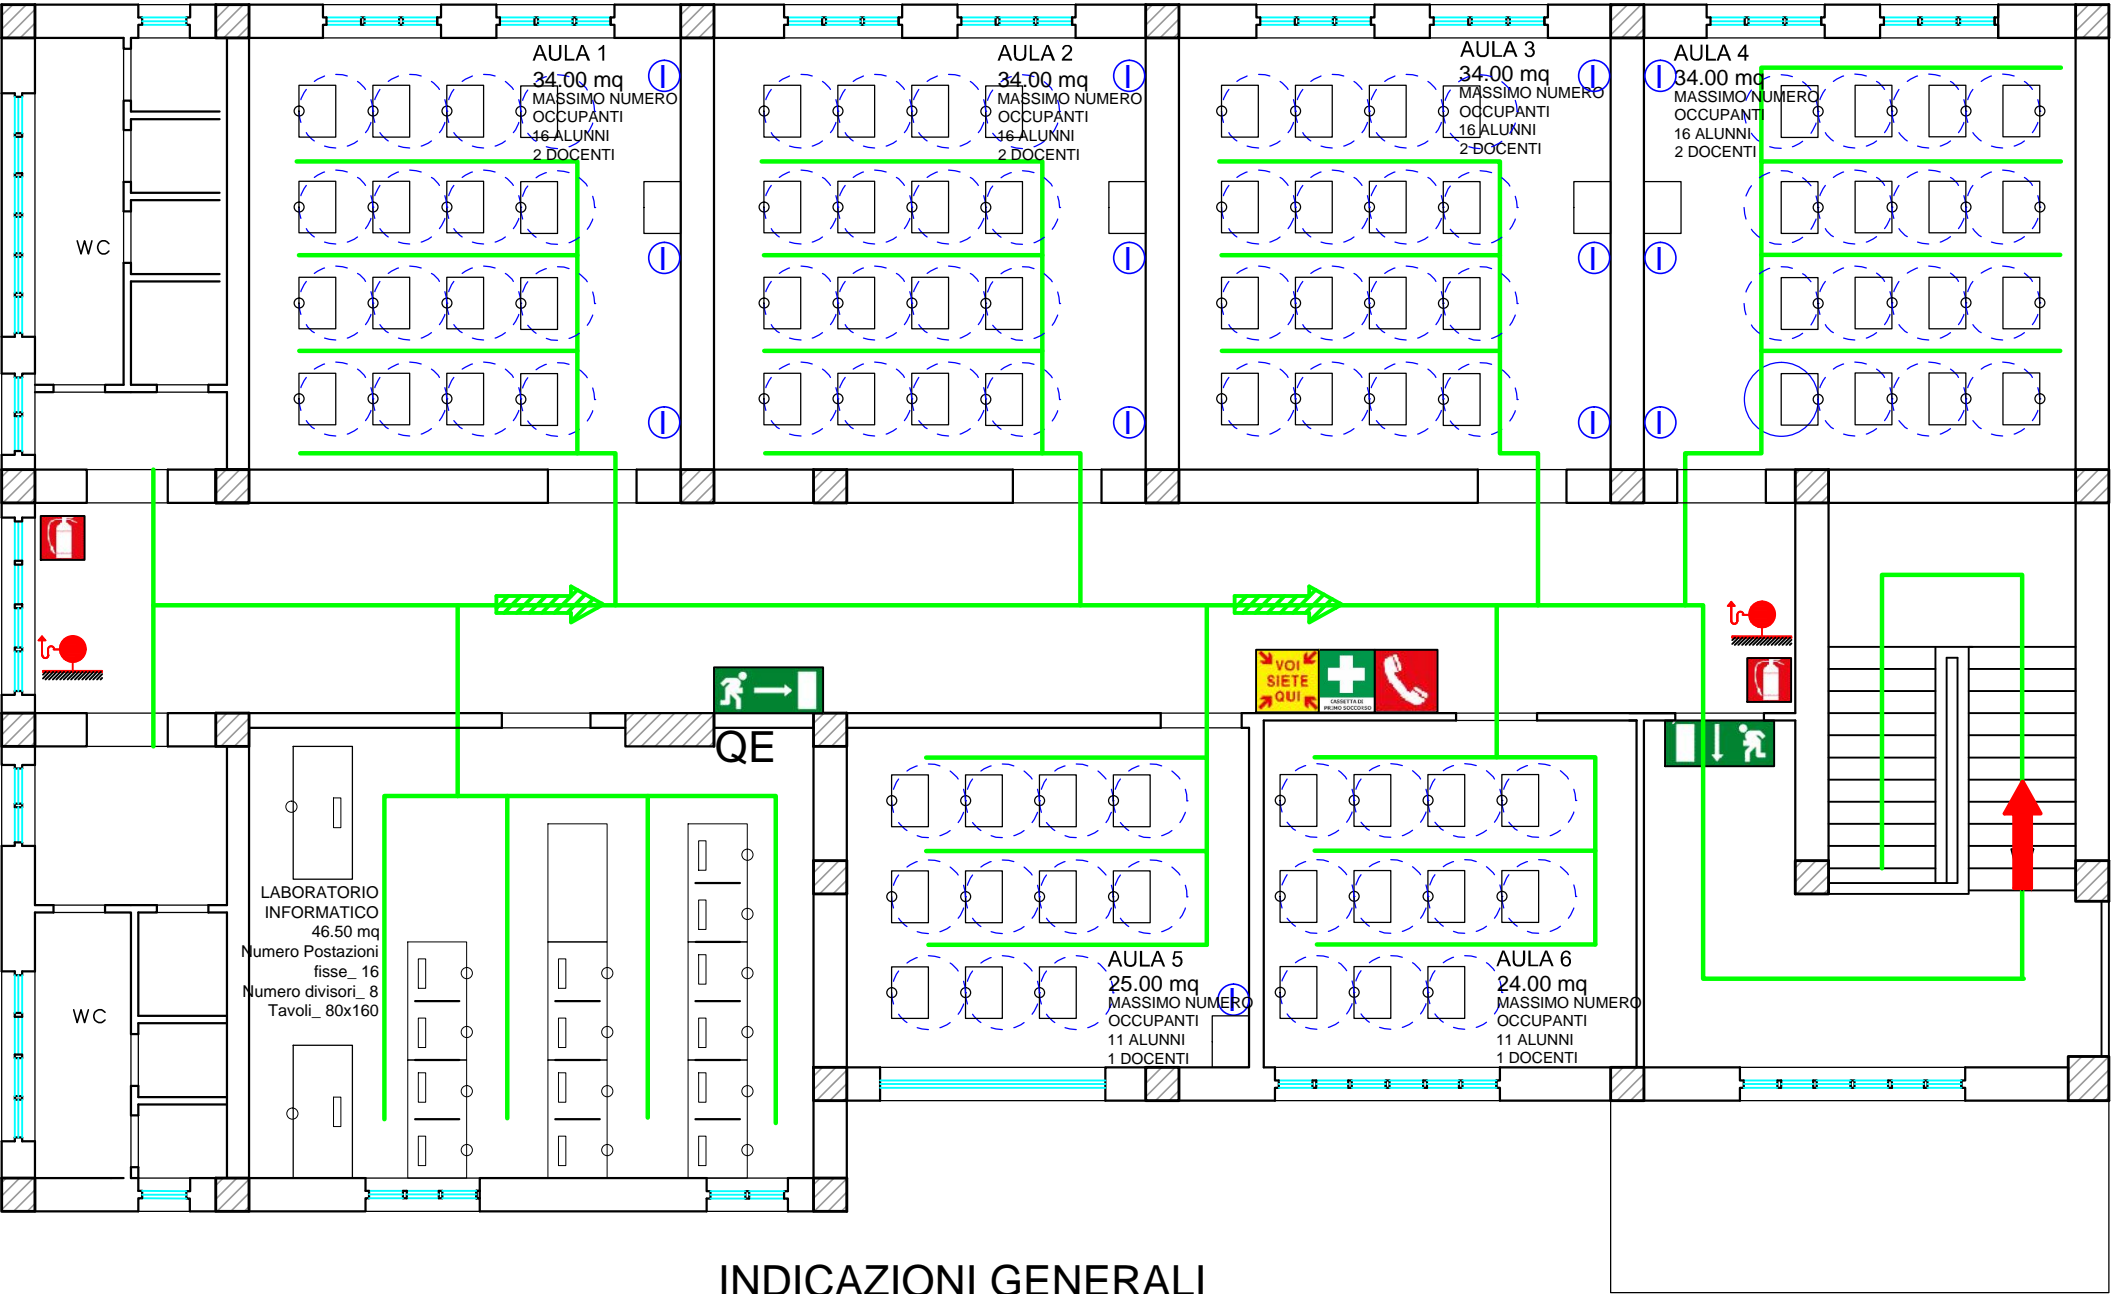

INDICAZIONI GENERALI

1. DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1,00 m;
2. DISTANZA MINIMA INSEGNANTE/ALUNNI 2,00 m;
2. FASCIA APERTURE INFISSI A BANDIERA 0.75 m
3. PERCORSO CATTEDRA/BANCO 0.90 m
4. STACCO PARETI 0.60 m
5. PERCORSI COME IN ELABORATO GRAFICO
7. BANCHI DIM 50X70
8. TAVOLI LABORATORIO INFORMATICA DIM 80X160

PUNTO DI RACCOLTA: N



PIANO REDATTO DA: ing. Ilde Maria NOTARIANNE